Hüntepark

GRUNDRISS
GEBÄUDE WEST

Halle 2B

HÜNTEPARK
Hüntestraße 68
26871 Papenburg

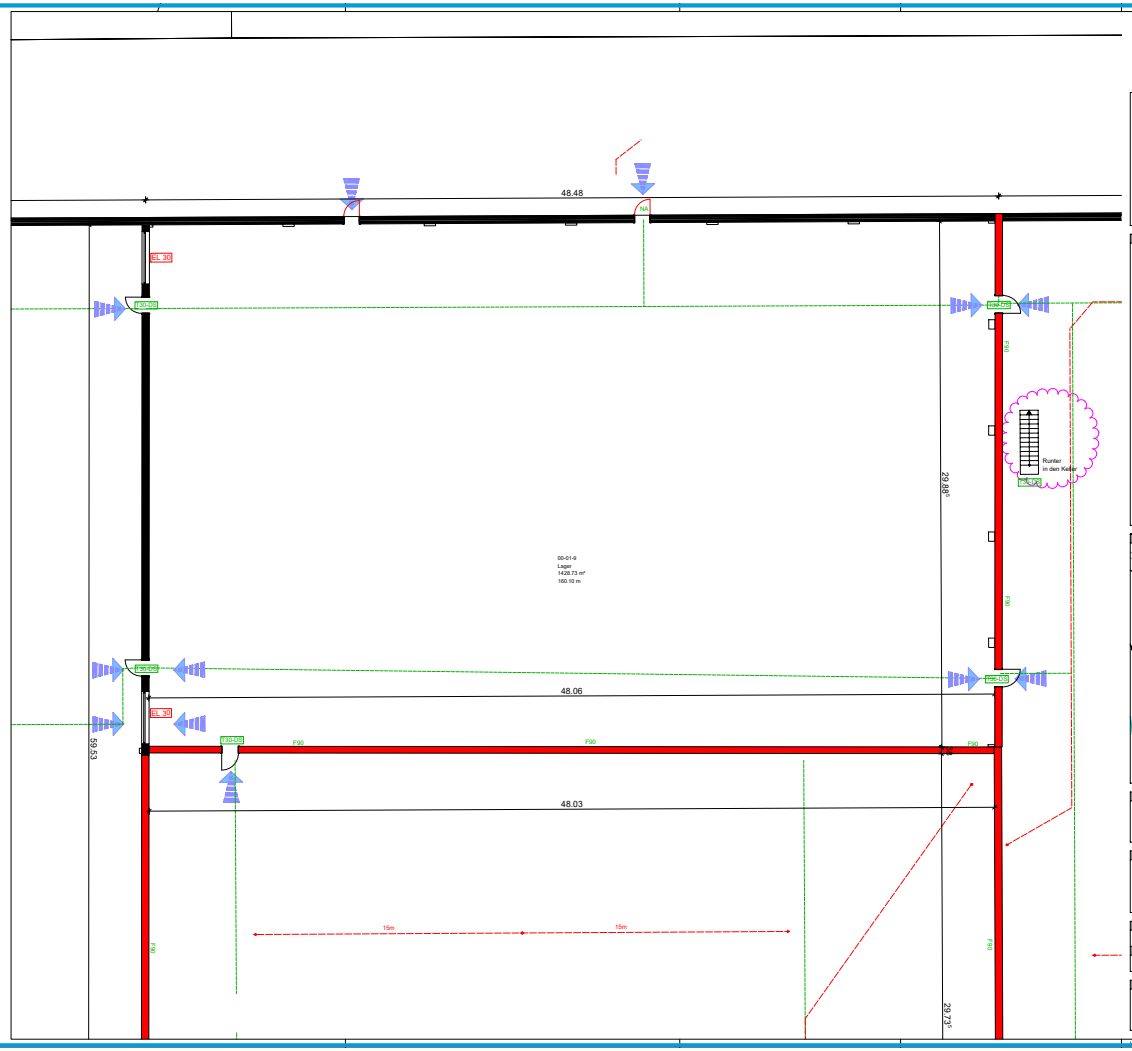

Hinweis!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Schnitten, Ansichten und Detailplänen des Architekten und allen an der Planung fachlich beteiligten, sowie unter Beachtung aller nachstehenden Ausführungshinweise!

1. Maße sind am Bau zu überprüfen! Bei Unstimmigkeiten sind Bauleitung u. Architekt sofort zu informieren!
2. Bei Differenzen zwischen Statikplänen und Architektenplänen gelten die Architektenpläne nicht ohne vorherige Rücksprache mit Architekten!
3. Soweit nicht anders angegeben gelten Maße für Tür-, Fenster-, Brüstungs- und Sterntiefen immer von OKFF bis OK bzw. UK Rohbau
4. Hinweise zu Detailplänen sind zu beachten!
5. Ankerschienen, Einbauteile und Einbaudetails für Leerrohre, Blitzableiter, Aufbürge, Naturstein und Metallverkleidungen, Geräteturndemente, Hausteichtechnistallationen, Fassade, etc. sind den jeweiligen Ausführungs- bzw. Montageplänen der Fachplaner bzw. ausführenden Firmen zu entnehmen
6. Alle Stahlbetonfertigteilwände und Stahlbetonfertigteilwände Wänden sind die zu erwartenden Deckendurchbiegungen (nach Angabe des Statikers) zu berücksichtigen
7. Ausstellung Mauerwerk nach Angabe Statiker!
8. Angaben zu Bauwerksfugen wie etwa Dehnungsfugen oder kraftschlüssige Anschlüsse von Neubauteilen wie KS-Wände an Bestandswände nach Angabe Statiker!
9. Alle Bauwerksdurchdringungen in Bereichen bis zum höchstmöglichen Grundwasserstand sind mittels druckdichter Rohrdurchführungen (mit Stauscheiben, bzw. Dichtelementen) herzustellen.

LEGENDE

- Brandwand, unter zusätzl. mechanischer Stoßbeanspruchung feuerbeständig 50cm über Dachhaut geführt
- feuerhemmendes Bauteil (F30)
- Bauteil aus nicht brennbaren Baustoffen
- feuerbeständiges Bauteil (F90)
- notwendige Treppe
- NA — Notausgang/Rettungsweg
- RWL — Rettungswegläange
- Zuluft
- Rauchableitung
- Hauptgang b≥2,00m
- r/2. — Rettungsweg
- Gebäudeeingang
- 5,00m Brandüberschlag
- Druckknopfmelder
- SPS — Sprinklerschutz
- SPZ — Sprinklerzentrale
- BMZ — Brandmeldezentrale
- Brandwand
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung Auslösestelle
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Sichtverbindung
- E90 - feuerbeständiger Brandschutzrolladen/ Vorhang
- E30 - feuerhemmender Brandschutzrolladen/ Vorhang
- EI 30 — feuerhemmende Brandschutzverglasung
- T30-RS — Tür feuerhemmend,rauchdicht- und selbstschließender Abschluss
- T30-DS — Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließender Abschluss

ÜBERSICHT